

# ファン保護ネット取扱説明書

## 製品型番:FNP500



### はじめに

このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取扱いをお願いいたします。  
また、本紙はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。  
なお、本書に用いられている写真や図は、実際の商品と異なる場合がございます。  
本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。  
最新版の取扱説明書は当社ホームページよりダウンロードできます。  
https://www.9229.co.jp/

### 本製品の特徴

ファンを使用中、木の枝や針金など異物が  
入り込むと、羽根が破損する原因になります。  
木の枝や針金などが周囲にある環境下でご使用になる場合、  
ファン保護ネットを取り付けることにより異物がファンに入らず  
作業を行うことができます。全ての異物の流入を完全に防ぐことはできません。

### パッケージ内容と各部のなまえ

ファン保護ネット  
(4枚入り)



購入後は速やかに箱の中身を確認、商品が揃っていることを確認してください。  
また、ご使用になる前に、製品に破損などないか確認してください。  
電気部品については動作確認をしてください。  
万一、内容物の不足、製品の破損や動作しないなどの異常があった場合は、  
お買上げの販売店までご連絡ください。



### 仕様

【外寸】直径120mm 【重量】2g  
【ふち素材】ポリプロピレン 【メッシュ素材】ポリエステル



※ 製品特有の臭いが強く感じられる場合がございますが、  
材質本来の臭いでご使用上問題はございません。

### 取り付け方法

- 1 ファンからリングを  
取り外してください。
- 2 保護ネットのふちを、ファン本体の  
円周の部分にはめ込んでください。

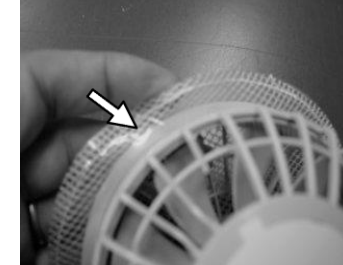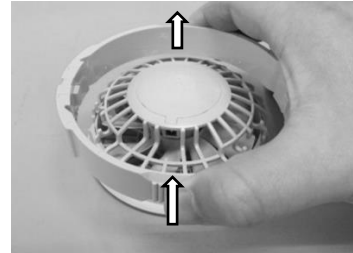

- 3 保護ネットのふちを、ファン本体の  
円周全てにはめてください。
- 取り付け例(表側)  
保護ネットがファン本体に取り付けられた状態

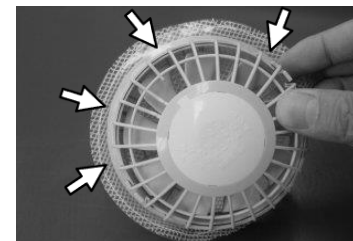

### お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせについては、  
お買上げの販売店または、空調服サービスセンターにご連絡ください。

空調服サービスセンター  
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオス2ビル4F  
TEL:0570-009229 FAX:0570-092290  
受付時間:月～金 9:30～17:00(祝・祭日を除く)

製造元:株式会社セフト研究所

INS051-03-191011

# ファン保護ネット取扱説明書

## 製品型番:FNP500



### はじめに

このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、  
正しい取扱いをお願いいたします。  
また、本紙はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。  
なお、本書に用いられている写真や図は、実際の商品と異なる場合がございます。  
本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。  
最新版の取扱説明書は当社ホームページよりダウンロードできます。  
https://www.9229.co.jp/

### 本製品の特徴

ファンを使用中、木の枝や針金など異物が  
入り込むと、羽根が破損する原因になります。  
木の枝や針金などが周囲にある環境下でご使用になる場合、  
ファン保護ネットを取り付けることにより異物がファンに入らず  
作業を行うことができます。全ての異物の流入を完全に防ぐことはできません。

### パッケージ内容と各部のなまえ

ファン保護ネット  
(4枚入り)



購入後は速やかに箱の中身を確認、商品が揃っていることを確認してください。  
また、ご使用になる前に、製品に破損などないか確認してください。  
電気部品については動作確認をしてください。  
万一、内容物の不足、製品の破損や動作しないなどの異常があった場合は、  
お買上げの販売店までご連絡ください。



### 仕様

【外寸】直径120mm 【重量】2g  
【ふち素材】ポリプロピレン 【メッシュ素材】ポリエステル



※ 製品特有の臭いが強く感じられる場合がございますが、  
材質本来の臭いでご使用上問題はございません。

### 取り付け方法

- 1 ファンからリングを  
取り外してください。
- 2 保護ネットのふちを、ファン本体の  
円周の部分にはめ込んでください。

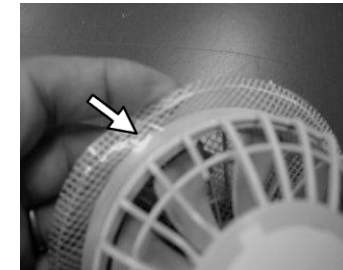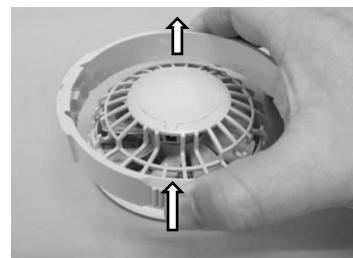

- 3 保護ネットのふちを、ファン本体の  
円周全てにはめてください。
- 取り付け例(表側)  
保護ネットがファン本体に取り付けられた状態

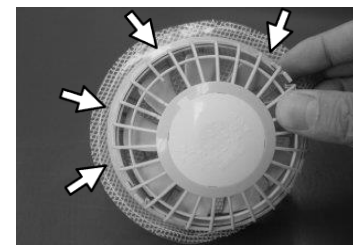

### お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせについては、  
お買上げの販売店または、空調服サービスセンターにご連絡ください。

空調服サービスセンター  
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオス2ビル4F  
TEL:0570-009229 FAX:0570-092290  
受付時間:月～金 9:30～17:00(祝・祭日を除く)

製造元:株式会社セフト研究所

INS051-03-191011